




Опросный лист № _____ от ____/____/202____
на ручные приводы типа ПРГ-5 и ПРГ-6 (ПРГ-5М и ПРГ-6М)

Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

РАЗРЯД-М, Санкт-Петербург,
 Коломяжский пр., д 10, лит АВ, терр.
 «Ленинградский Северный Завод»
 Телефон [\(812\) 385-63-55](tel:8123856355)
 E-mail info@razrad.ru ; Сайт: razrad.ru

Приводы типа ПРГ-5 и ПРГ-6 серии УХЛ1 соответствуют требованиям ГОСТ Р 52726-2007 и предназначены для ручного оперирования разъединителями и заземлителями наружной и внутренней установки на напряжения до 220 кВ.

	Параметры	Варианты исполнения	Значение заказа
1	Угол поворота выходного вала, град.	190+5	
		90+5	
2	ТИП ФЛАНЦА: 1. Колодка 2. Диск с 4 овальными отверстиями 3. Диск с 22 отверстиями 4. без фланца (четырехгранный вал)	1.)  2.)  3.) 	
3	Дополнительные требования		
4	Количество приводов для главного вала		
5	Количество приводов для вала ножей заземления		

Габаритные и присоединительные размеры привода будут соответствовать Приложению 1.

Согласовано


_____ Должность

_____ Подпись

_____ Фамилия И.О.

М.П.

Замок ЗБ-1М



F10 - 16III/LD



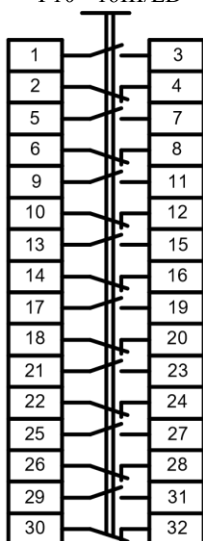


Рис.1. Электрическая схема.


Габаритные и присоединительные размеры приводов ПРГ-5 и ПРГ-6

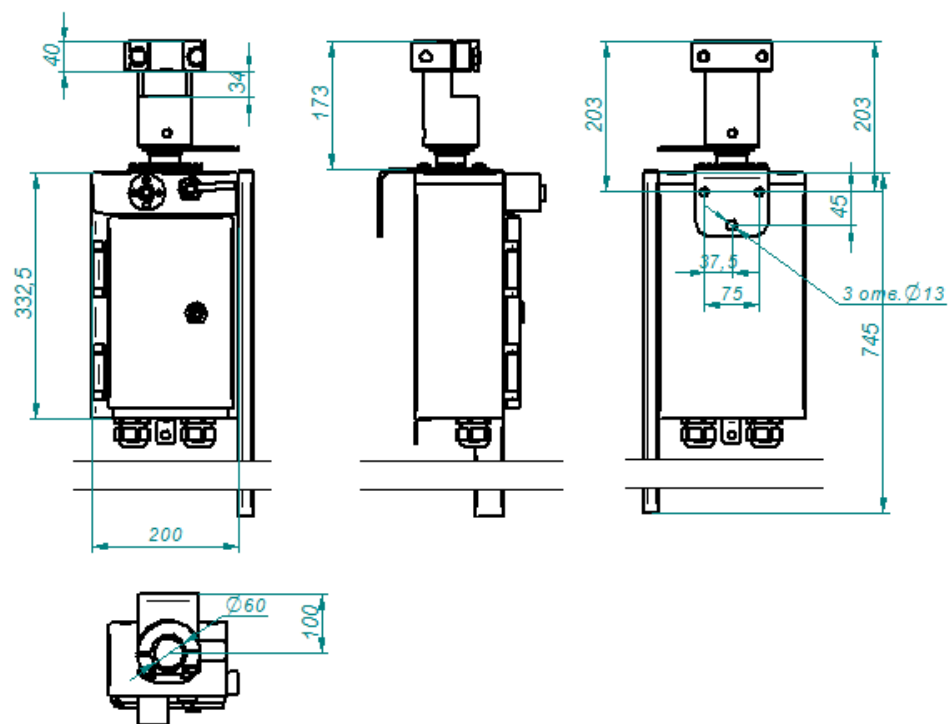


1. КОЛОДКА

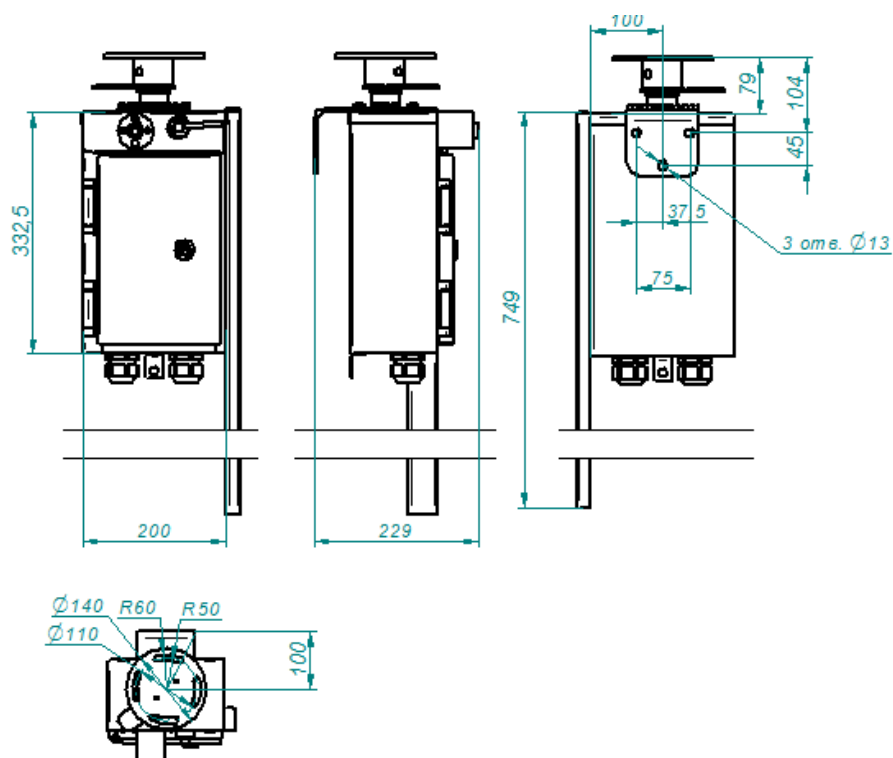

2. ДИСК С 4-мя овальными отверстиями

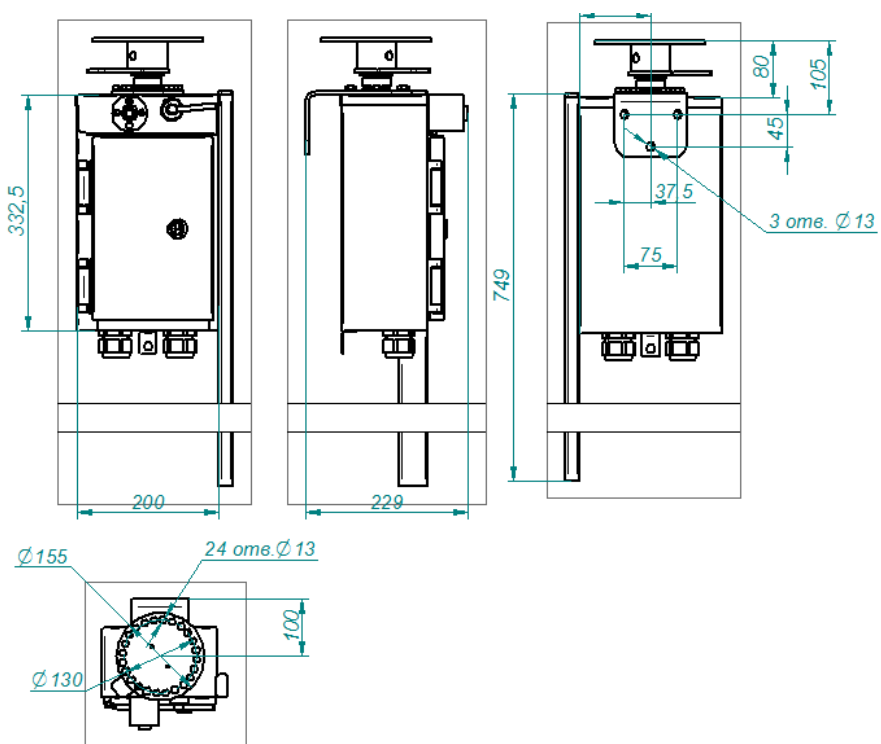

3. ДИСК с 22 отверстиями

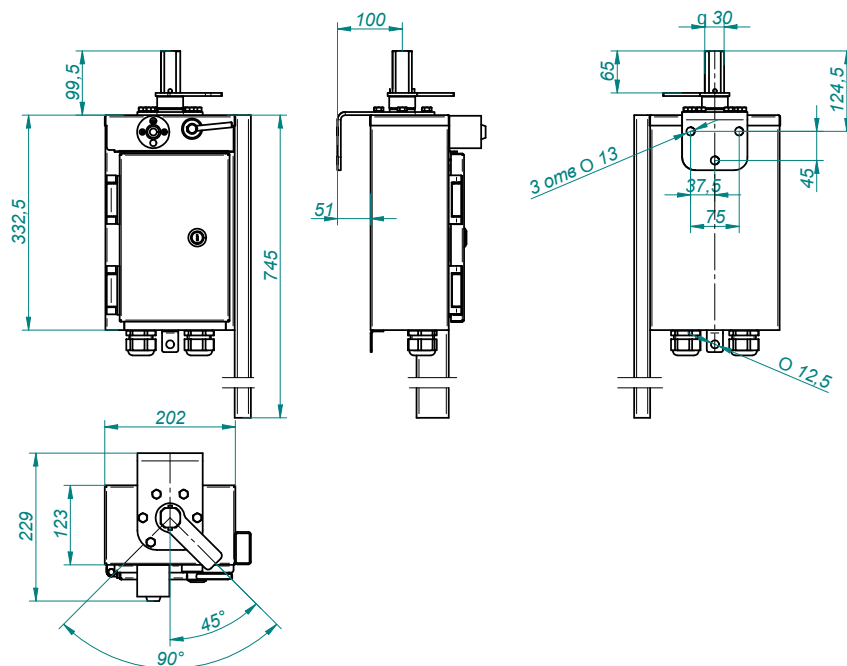

4. ЧЕТЫРЕХГРАННЫЙ ВАЛ только для ПРГ-5 серии